

SKLADBA ŠACHTY PŘI DOSTATEČNÉ HLOUBCE (výška > V)

ŘEZ A–A'

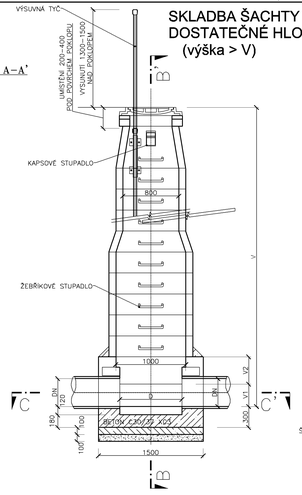


ŘEZ B–B'

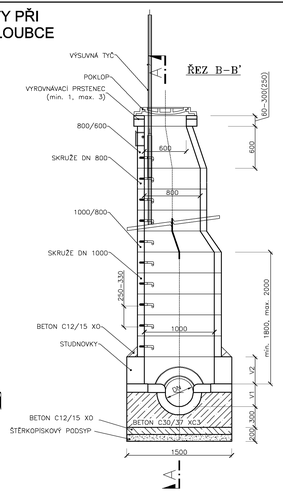


ZÁKLADNÍ SESTAVA (výška = V)

ŘEZ A–A'

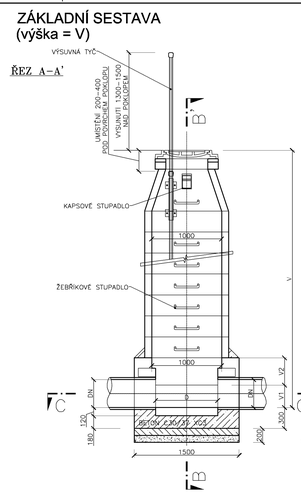


ŘEZ B–B'

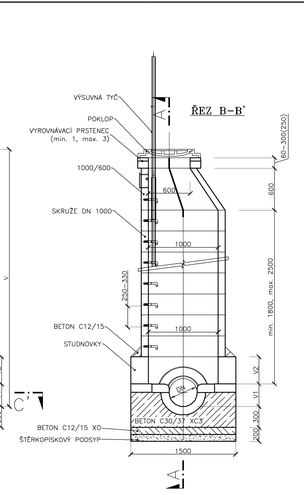


ZKRÁCENÁ ŠACHTA (výška < V)


ŘEZ A–A'




ŘEZ B–B'



ŘEZ C–C'



PŮDORYS KRYCÍ DESKY



POZNÁMKA:
1. SKRUŽE MUSÍ MÍT NA VNĚJŠÍ STRANĚ VYZNAČENU OSU STUPADEL
2. VÝSUVNÁ TYČ PRO SNADNĚJŠÍ PŘÍSTUP DO ŠACHTY SE INSTALUJE PODLE POŽADAVKU SPRÁVCE
3. PŘI MENŠÍ HLOUBCE NEŽ "V" NUTNO POUŽÍT PŘECHODOVOU DESKA 1000/800

Rozměrová a materiálová tabulka vstupních šachet na stokách DN 250 - 600

Profil potrubí	Délka žlábku D	Výška V základní vstupní šachty *)	Výška V_1 žlábku	Výška V_2 prstence ze studnovek
	mm			
250	956	2900-3600	250	302
300	936	2950-3650	300	305
400	888	2970-3670	320	390
500	820	3050-3750	400	416
600	732	3090-3790	440	480

*) Poklop a vyrovnávací prstenec započten tloušťkou 250 mm.

Souřadnicový systém JTSK — Výškový systém Bpv

PUDIS akciová společnost
projektová, průzkumná a konzultační společnost
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 776 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing.Richard Kuk	Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš Kořínek	Razítko:
	Kontroloval: Ing. Richard Kuk	
Vedoucí projektant: Ing. Richard Kuk	Ředitel střediska: Ing. Václav Krch	
Investor: KLIMAR INVEST s.r.o.	Číslo zakázky: 1-9985-0001-02	

Akce: Vodochody – Hoštice Developerský projekt individuálního bydlení č. Stavební řád – Trubní síť	Měřítko:	Formát: A4	Datum: 10/2012
	Stupeň: DSP		Soupisnr.:
Příloha: SO 300 Vodohospodářské objekty Typy vstupních šachet DN 250–600	Číslo přílohy: C.3.1.5		