
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE 100 RC POTRUBÍ

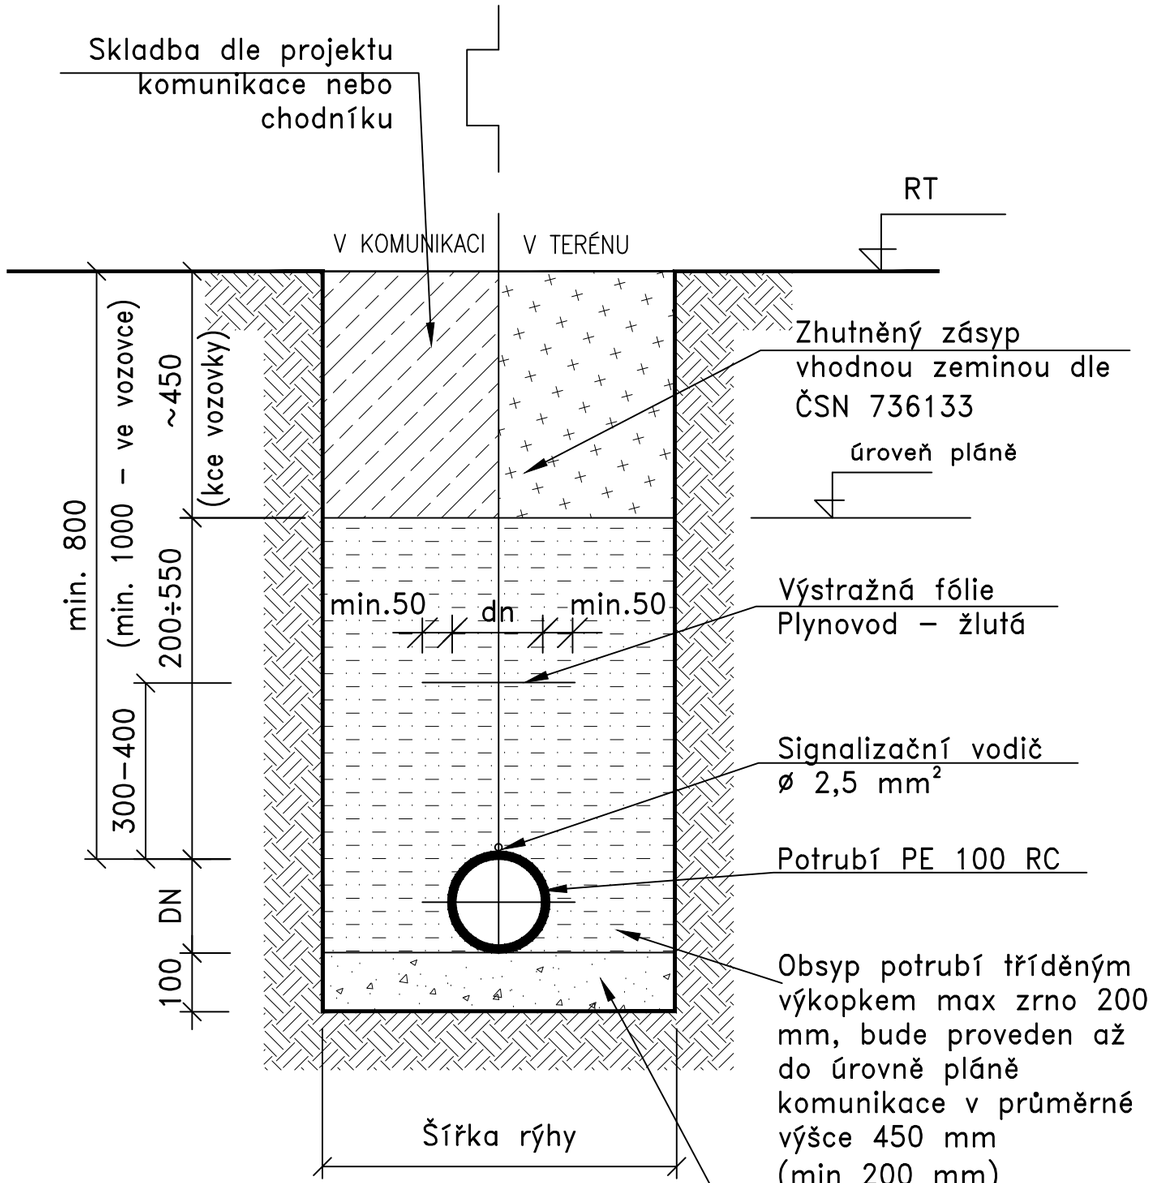

dn	ŠÍŘKA DNA RÝHY DLE ČSN EN 1610			
	HLOUBKA <1,00	HLOUBKA =>1,00<=1.75	HLOUBKA >1,75<=4,00	HLOUBKA >4,00
32	0,45	0,45	–	–
40	0,45	0,45	–	–
50	0,45	0,80	0,90	1,00
63	0,50	0,80	0,90	1,00
75	0,50	0,80	0,90	1,00
90	0,50	0,80	0,90	1,00
110	0,55	0,80	0,90	1,00
160	0,60	0,80	0,90	1,00
225	0,65	0,80	0,90	1,00
315	0,85	0,85	0,90	1,00

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

PUDIS akciová společnost

projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing.Richard Kuk	Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš Kořínek	Razítko:
	Kontroloval: Ing. Richard Kuk	
Vedoucí projektant: Ing. Richard Kuk	Ředitel střediska: Ing. Václav Krch	
Investor: KILMAR INVEST s.r.o.		Číslo zakázky: 1–9985–0001–02

Akce: Vodochody – Hoštice Developerský projekt individuálního bydlení C. Stavební část – Trubní sítě	Měřítko:	Formát: 2A4	Datum: 10/2012
	Stupeň: DSP		Souprava:
Příloha: SO 500 Objekty trubních vedení Vzorový příčný řez uložení IPE	Číslo přílohy: C.3.2.4		